



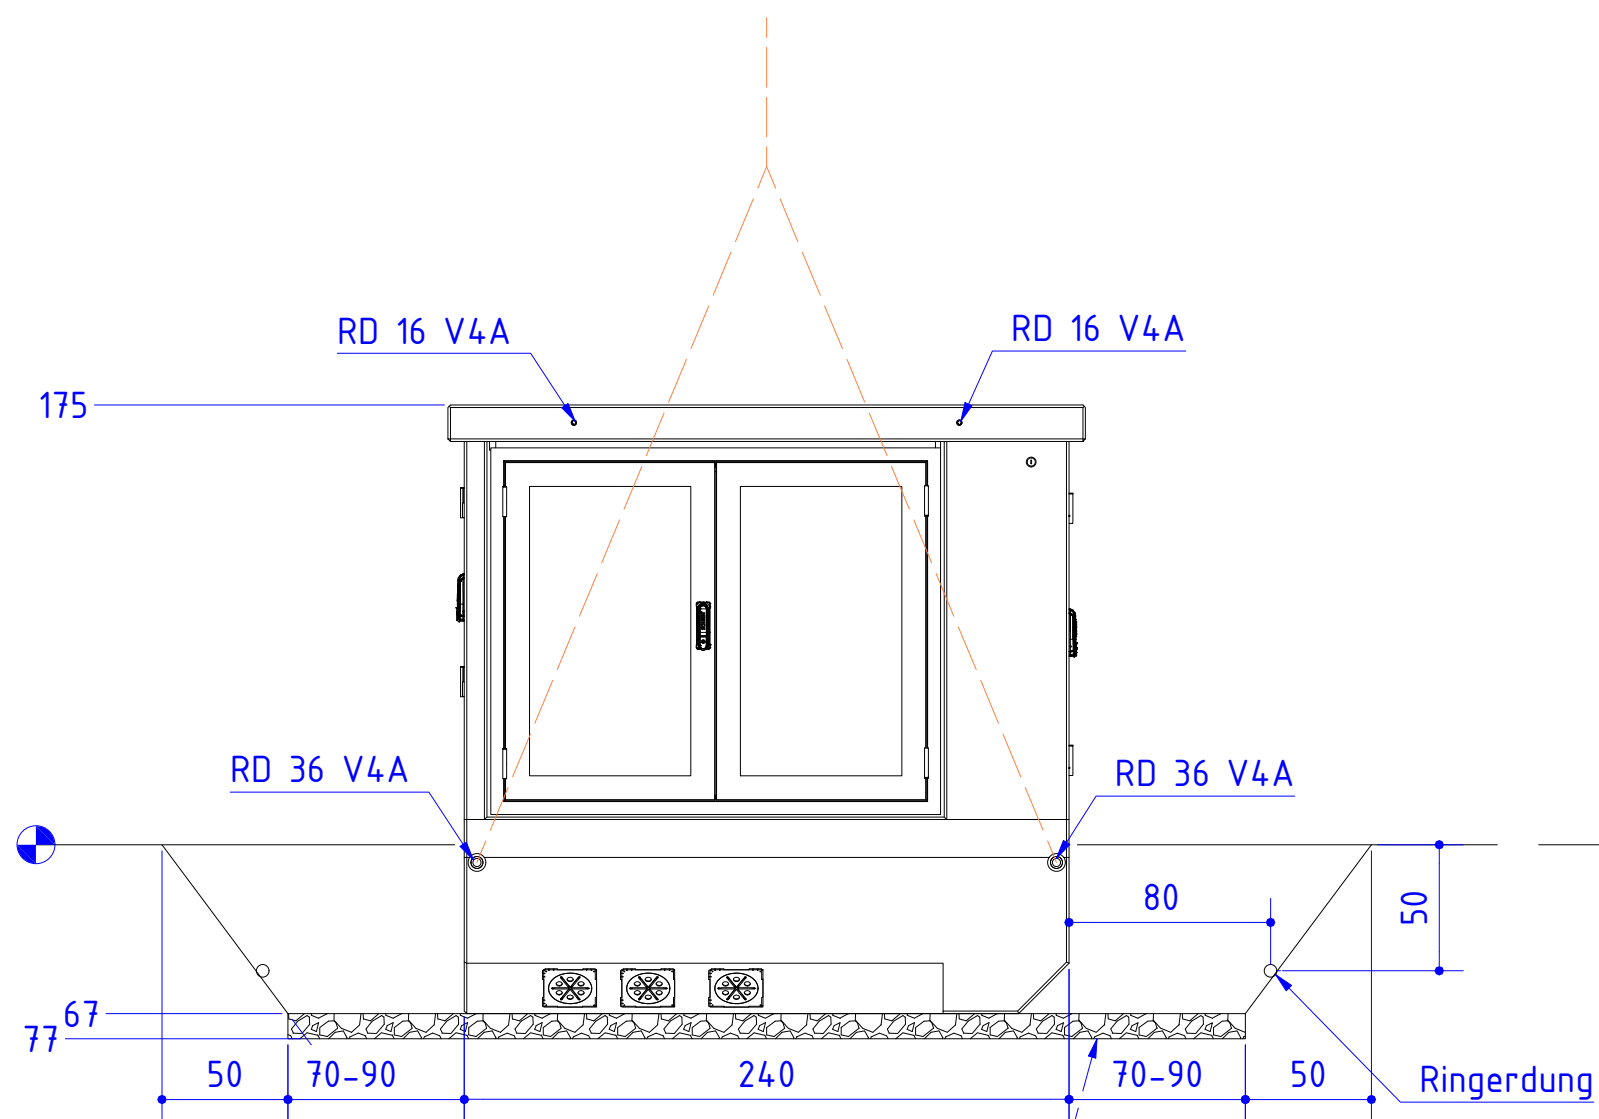


ca. 100 mm verdichtetes Planum, planeben abgezogen
(Feinsplitt oder ähnliches)

Unterbau:
Verdichtungsgrad: ca. 98 %
Bodenpressung: 150 kN/m²

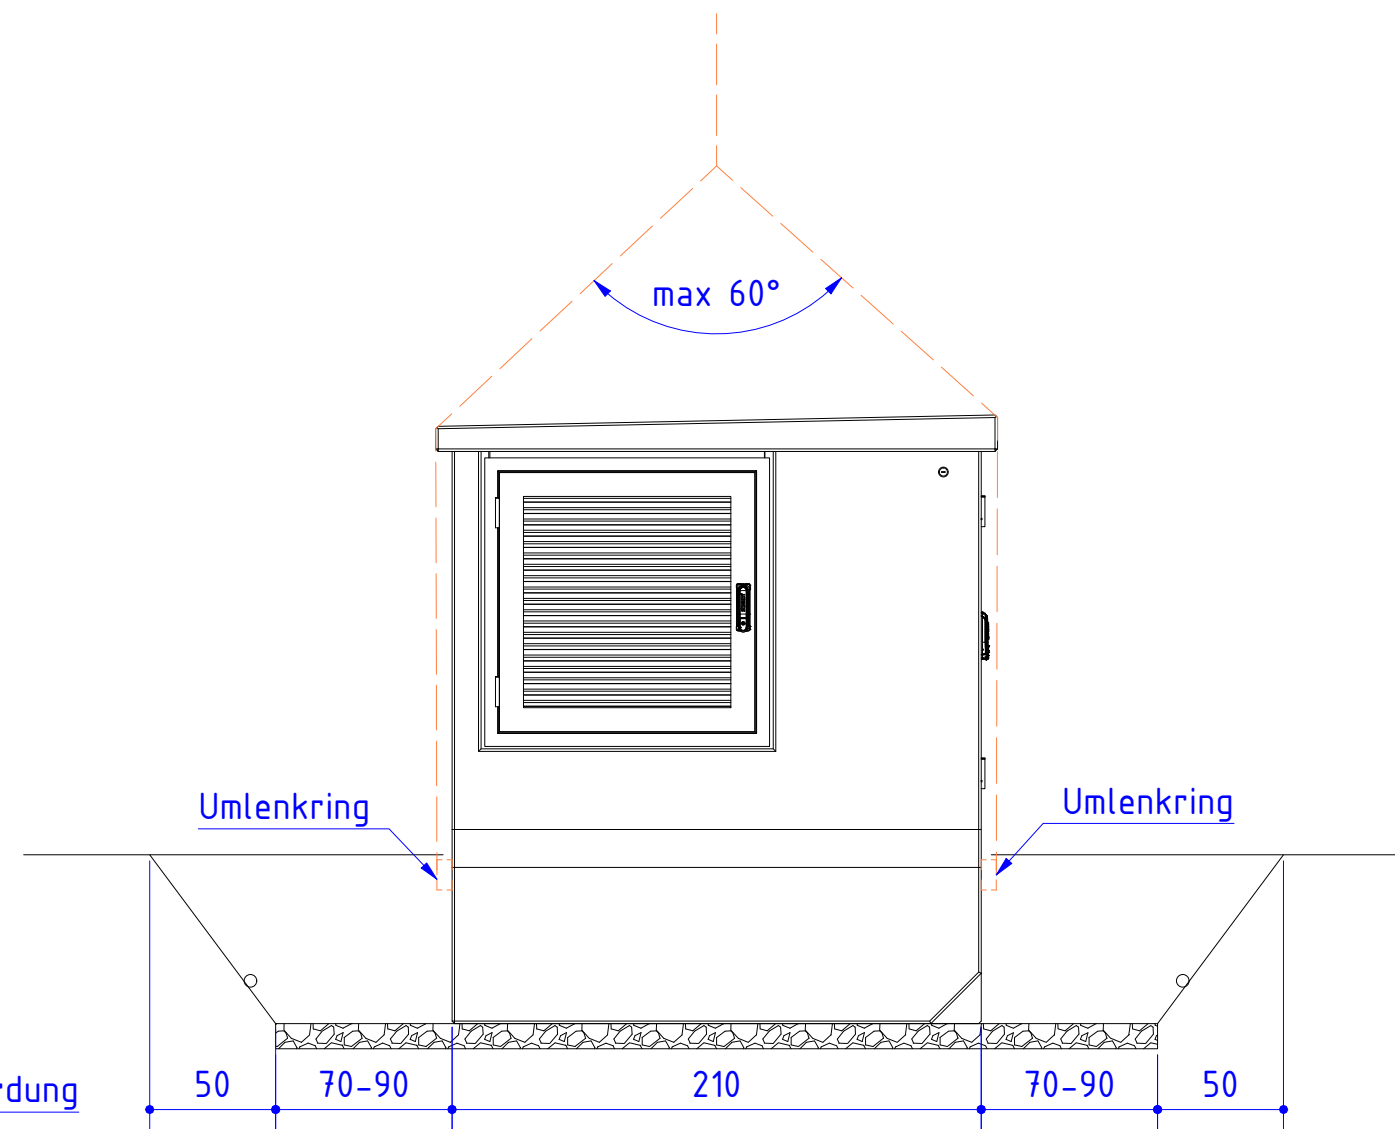

- Die empfohlene Eingrabetiefe sollte nicht überschritten werden!
(gemessen an der tiefsten Stelle der Baugrube)
- Ringerdung mindestens 50 cm tief, Abstand zur Station ca 80 bis 100 cm
- Die Baugrube ist mit einem Arbeitsraum von umlaufend min 70 cm, je nach Position der Ringerdung, auszuheben.
- Der Aushub ist so neben der Baugrube zu lagern, das ein freier Zugang für LKW und Kran gewährleistet ist.
- Die Eckpunkte der Station sind in der Baugrube mittels Holzpflöcken o. ä. zu kennzeichnen.

				Masse ohne Toleranzangaben nach DIN ISO 2768-m		Maßstab: 1 : 30	Freigegeben
						Auftragsnummer:	
						Kunde:	
						Adresse:	
						NZ 210-240 Endausbau / NZ 210-240	
						final expansion	
						3-Raum / bis 800 kVA / GK 15 / 3-room / 800 kVA / 15	
						IAC-Prüfung gemäß EN 62271-202	
						00000273 - 5 / 5	
						00	
						A3	
REV.	ÄNDERUNGEN	DATUM	NAME	Ersatz für: 00001016.idw		Material:	